

ПКП PowerMaster. Возврат кодов к заводским установкам.

В панелях PowerMaster10/30 сброс кодов (Мастер Установщик, Установщик, Охранник, Мастер Пользователь) с сохранением настроек панели, выполняется по процедуре:

1. **Выключите сетевое напряжение 220В** и **отсоедините аккумулятор** панели.
2. **Установите перемычку (jumper) “DEF”** в позицию в соответствии с рисунками 1 или 2 в зависимости от модели панели. Положение перемычки выделено на рисунках красным цветом.

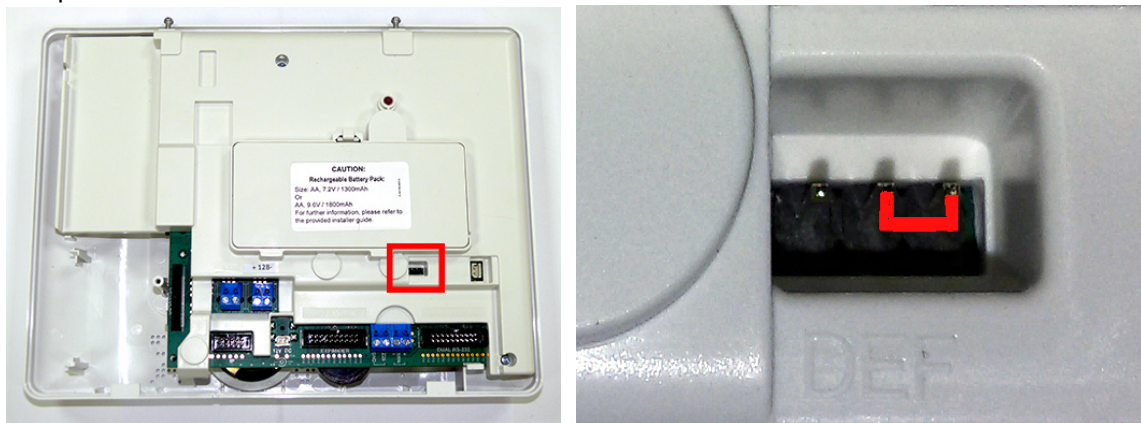


Рис.1 Панель PowerMaster-30, перемычка DEF

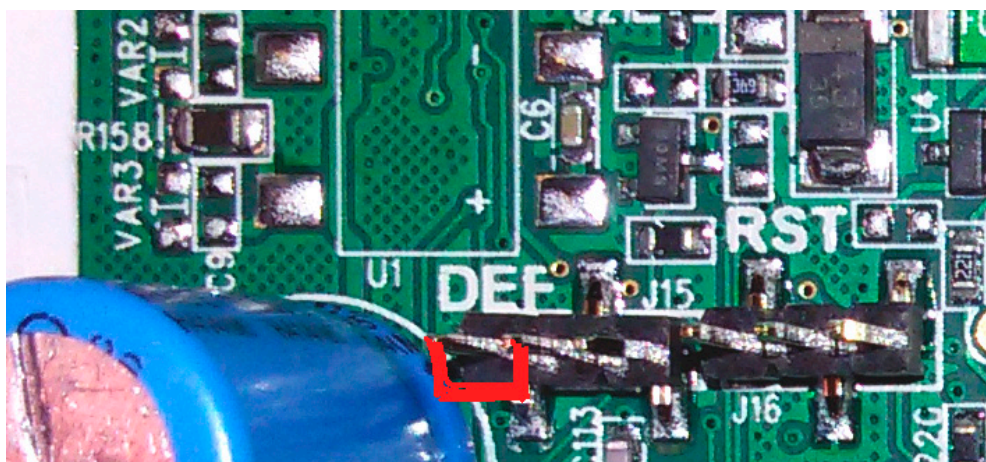


Рис.2 Панель PowerMaster-10, перемычка DEF

3. Подайте **только сетевое напряжение 220В**, подождите **30 сек** и отключите питание.
4. **Подключите аккумулятор панели** и подайте **сетевое напряжение 220В**
5. **Введите код** Мастер Установщика: **9999**
6. Если вы вошли в меню Установщика, это означает, что коды успешно возвращены к своим Заводским значениям.

Внимание:

- **Обязательно удалите перемычку (DEF).** Если оставить перемычку DEF замкнутой, то Вы не сможете поменять (или добавить) ни один код в системе.
- Для возврата всех настроек к заводским значениям воспользуйтесь «Руководством по установке» (см. меню «Заводские настройки»).
- Для изменения кодов Пользователей воспользуйтесь «Руководством по эксплуатации».

По окончании данной процедуры коды возвращаются к заводским настройкам:

Код Мастер Установщика - **9999**

Код Установщика - **8888**

Код Охранника - **0000**

Код Мастер Пользователя - **1111**